

О КОМПАНИИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

2015

ДОВЕРИЕ КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о компании	4
Продукция, выпускаемая компанией	6
Термоэлектродные кабели и провода	6
Сигнально-блокировочные кабели	10
Контрольные кабели	13
Кабели управления	16
Силовые кабели	19
Политика в области качества	22
Социальная ответственность	26

О КОМПАНИИ

ЗАО «Режевской кабельный завод» является крупнейшим в уральском регионе предприятием, которое специализируется на производстве кабельно-проводниковой продукции.

Закрытое акционерное общество «Режевской кабельный завод» производит кабельно-проводниковую продукцию. Для её изготовления предприятие использует современный производственный комплекс, один из самых крупных в России. Численность персонала на сегодняшний день составляет более 200 человек.

Завод расположен в Свердловской области, в мощном многоотраслевом и промышленно развитом регионе страны.

«Режевской кабельный завод» - это надёжный партнёр, открытый для честного сотрудничества, направленного на решение общей задачи – надёжного электроснабжения промышленных, гражданских и социальных объектов.

В число потребителей ЗАО «Режевской кабельный завод» входят предприятия различных отраслей промышленности:


- энергетика;
- металлургия;

- нефтегазовая отрасль;
- машиностроение;
- строительство и др.

Политика компании ориентирована на предоставление всего спектра кабельно-проводниковой продукции, ориентированной на эксплуатацию в различных регионах России, а так же стран ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно предприятие выпускает более 10 новых марок кабелей и более 1000 маркоразмеров, изготовленных по российским и зарубежным стандартам в области качества.

Квалификация и опыт сотрудников, уровень технической оснащённости дают возможность решать вопросы любой сложности, скрупулёзно учитывать все запросы и пожелания клиентов. Вся деятельность компании направлена на развитие связей с партнёрами и заказчиками. Именно они являются основной ценностью предприятия.

4

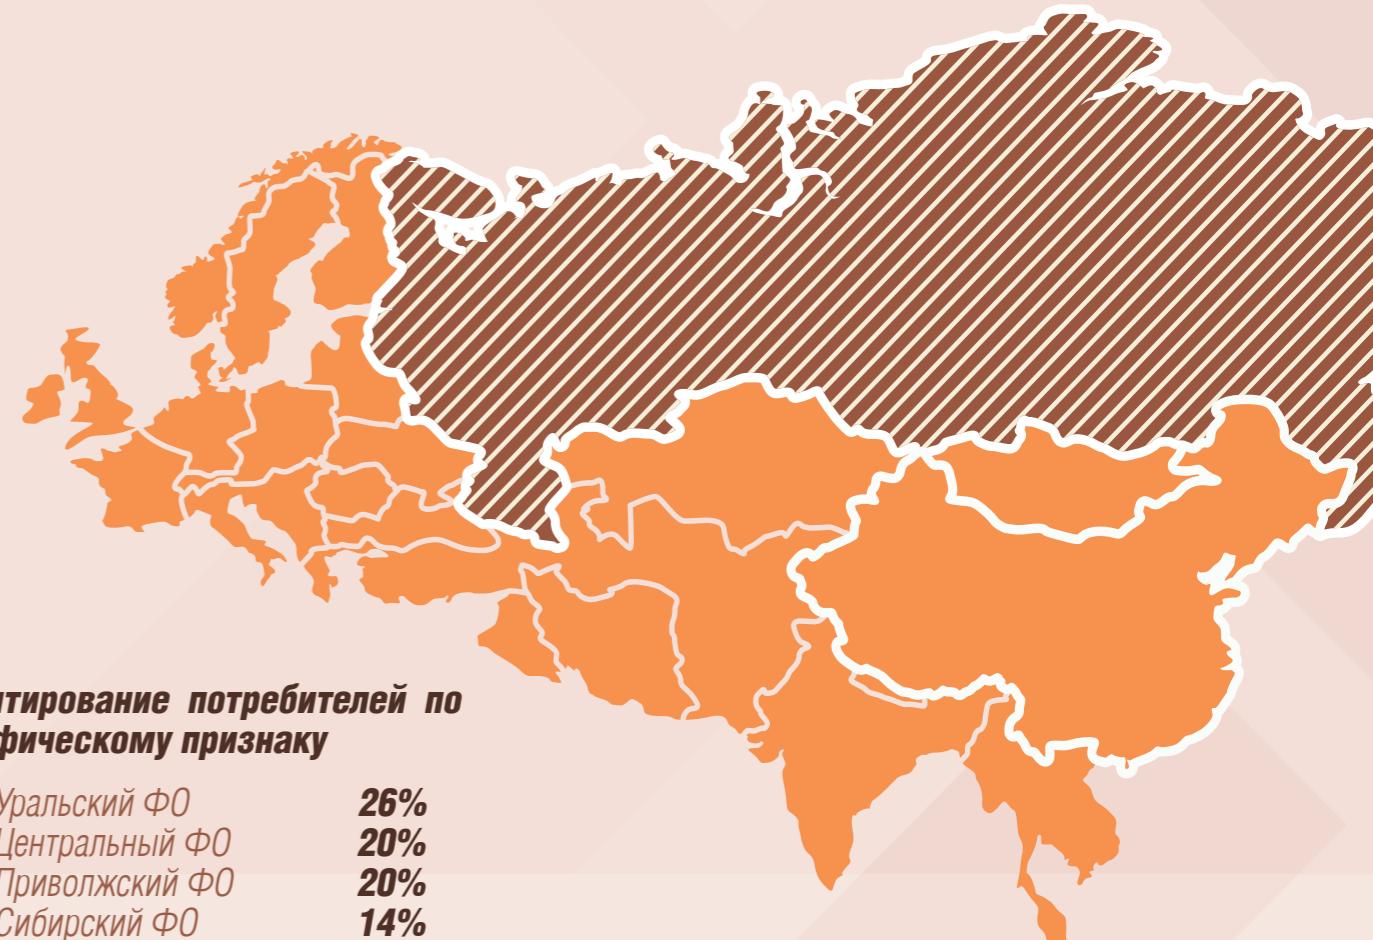

5

ПРОДУКЦИЯ

Термоэлектродные кабели и провода

Применение

Термоэлектродные кабели и провода предназначены для присоединения термопар к средствам измерения температуры.

Условия эксплуатации

Провода и кабели прокладываются под навесом или в помещениях, трубах, где отсутствует прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков. Термоэлектродные провода могут прокладываться внутри приборов, но при требовании механической прочности, применяются провода с защитной оболочкой из поливинилхлоридного пластика.

Температурные характеристики

Относительная влажность до 95±3 % при температуре 35±3 °С.

Индексы и пояснения

В зависимости от условий эксплуатации, следует использовать кабели и провода с различными модификациями:

ХЛ – кабели в холодостойком исполнении;

нг (A) – кабели, не распространяющие горение;

нг (A)-ХЛ – кабели, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении;

нг (A)-LS – кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;

нг (A)-FRLS – огнестойкие кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;

Т – теплостойкие кабели;

Э – экранированные кабели;

Г – гибкие кабели.



Номенклатура термоэлектродных кабелей

Марка изделия	Нормативный документ
Кабель в оболочке из ПВХ пластика	
KMTB, KMTBнг (A), KMTBнг (A)-ХЛ, KMTBнг (A)-LS, KMTB-ХЛ, KMTBT, KMTBTнг (A) KMTBнг (A)-FRLS	ТУ 16.К 07-003-2006 ТУ 3500-015-73625593-2014
Кабель, экранированный в оболочке из ПВХ пластика	
KMTBЭВ, KMTBЭВнг (A), KMTBЭВнг (A)-ХЛ, KMTBЭВнг (A)-LS, KMTBЭВ-ХЛ, KMTBЭВТ, KMTBЭВТнг (A) KMTBЭВнг (A)-FRLS	ТУ 16.К 07-003-2006 ТУ 3500-015-73625593-2014
Кабель гибкий в оболочке из ПВХ пластика	
KMTГВ, KMTГВнг (A), KMTГВнг (A)-ХЛ, KMTГВнг (A)-LS, KMTГВ-ХЛ, KMTГВТ, KMTГВТнг (A) KMTГВнг (A)-FRLS	ТУ 16.К 07-003-2006 ТУ 3500-015-73625593-2014
Кабель гибкий, экранированный в оболочке из ПВХ пластика	
KMTГВЭВ, KMTГВЭВнг (A), KMTГВЭВнг (A)-ХЛ, KMTГВЭВнг (A)-LS, KMTГВЭВ-ХЛ, KMTГВЭВТ, KMTГВЭ- ВТнг (A) KMTГВЭВнг (A)-FRLS	ТУ 16.К 07-003-2006 ТУ 3500-015-73625593-2014
Кабель гибкий с экранированными парами в общем экране и в оболочке из ПВХ пластика	
KMTГВЭВЭВ, KMTГВЭВнг (A), KMTГВЭВнг (A)-ХЛ, KMTГВЭВнг (A)-LS, KMTГВЭВЭВ-ХЛ, KMTГВЭВЭВТ, KMTГВЭВЭВТнг (A), KMTГВЭВнг (A)-FRLS	ТУ 16.К 07-013-2013

Номенклатура термоэлектродных проводов

Марка изделия	Нормативный документ
Провод без защитной оболочки	
ПТВ, ПТВТ	ТУ 16.К 07-002-2004
Провод термоэлектродный в оболочке из ПВХ пластика	
ПТВВ, ПТВВнг (A), ПТВВнг (A)-LS, ПТВВТ, ПТВВТнг (A)	ТУ 16.К 07-002-2004
ПТВВ-ХЛ	ТУ 16.К 07-004-2006
Провод экранированный в оболочке из ПВХ пластика	
ПТВЭВ, ПТВЭВнг (A), ПТВЭВнг (A)-LS, ПТВЭВТ, ПТВЭ-ВТнг (A)	ТУ 16.К 07-002-2004
Провод гибкий без защитной оболочки	
ПТГВ, ПТГВТ	ТУ 16.К 07-002-2004
Провод гибкий в оболочке из ПВХ пластика	
ПТГВВ, ПТГВВнг (A), ПТГВВнг (A)-LS, ПТГВВТЭ, ПТГВВТнг (A)-LS	ТУ 16.К 07-002-2004
ПТГВВ-ХЛ	ТУ 16.К 07-004-2006
Провод гибкий, экранированный в оболочке из ПВХ пластика	
ПТГВЭВ, ПТГВЭВнг (A), ПТГВЭВнг (A)-LS, ПТГВЭВТ, ПТГВЭВТнг (A)	ТУ 16.К 07-002-2004

ПРИМЕНЕНИЕ

Контрольно-измерительные приборы и автоматика

Системы автоматического регулирования теплопотребления

Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии

Автоматизация котельных и тепловых пунктов



Кабели для сигнализации и блокировки

Применение

Кабели для сигнализации и блокировки предназначены для электрических установок железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики.

Рассчитаны на номинальное напряжение 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока.

Условия эксплуатации

Кабели прокладываются в пластмассовых трубопроводах, в земле, могут эксплуатироваться в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения.

Температурные характеристики

Относительная влажность до 95±3 % при температуре 35±3 °C делением.

Индексы и пояснения

В зависимости от условий эксплуатации, следует использовать кабели и провода с различными модификациями:

нг (A) – кабели, не распространяющие горение;

нг (A)-LS – кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;

Э – экранированные кабели;

З – кабели с оболочкой, наложенной с заполнением промежутков между жилами.

10



Номенклатура кабелей для сигнализации и блокировки

Марка изделия	Нормативный документ
Кабели в пластмассовой оболочке	
СБВГ, СБВГнг (A)	ГОСТ 31 995-2012
СБВГнг (A)-LS	ТУ 16.К07-011-2011
СБВГЭ, СБВГЭнг (A)	ГОСТ 31 995-2012
СБВГЭнг (A)-LS	ТУ 16.К07-011-2011
СБПу, СБПуЭ	ГОСТ 31 995-2012
СБЗПу, СБЗПуЭ	ГОСТ 31 995-2012
СБПббШп, СБЗПббШп	ГОСТ 31 995-2012
СБПббШв, СБЗПббШв	ГОСТ 31 995-2012
СБПббШвнг (A)-LS	ТУ 16.К07-011-2011
Кабели с водоблокирующими элементами	
СБВБВ, СБВБэпВ	ТУ 3565-016-73625593-2014
СБВБПу, СБВБэпПу	ТУ 3565-016-73625593-2014
СБВБПббШп, СБВБэпПббШп	ТУ 3565-016-73625593-2014
Кабели в металлической оболочке	
СБПЗАШв, СБПЗАШп	ТУ 3565-016-73625593-2014
СБПЗАбпШп, СБПЗАбпШп	ТУ 3565-016-73625593-2014
Кабели с водоблокирующими элементами в металлической оболочке	
СБВБАШв, СБВБАШп	ТУ 3565-016-73625593-2014
СБВБАбпШп, СБВБАбпШп	ТУ 3565-016-73625593-2014
СБМВБАШп, СБМВБАбпШп, СБМВБАбпШп	ТУ 3565-021-73625593-2015
СБМВБАШвнг(A)-LS, СБМВБАбвШвнг(A)- LS	ТУ 3565-021-73625593-2015

ПРИМЕНЕНИЕ

Интеллектуальные транспортные системы
Железнодорожные системы
Энергетические системы
Сигнализационные системы в метростроении



11



Кабели контрольные

Применение

Контрольные кабели предназначены для неподвижного присоединения к стационарным электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с nominalным переменным напряжением до 660 В частоты до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.

Условия эксплуатации

Кабели могут эксплуатироваться в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом. Допускается эксплуатация кабелей в высокогорных районах при высоте до 4300 м над уровнем моря. Применяются для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, подвалах, земле, на открытом воздухе, в условиях агрессивной среды и необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.

Температурные характеристики
Относительная влажность до 95±3 % при температуре 35±3 °C.

Индексы и пояснения

ХЛ – кабели в холодостойком исполнении;

нг (А) – кабели, не распространяющие горение;

нг (А)-ХЛ – кабели, не распространяющие горение, в холодостойком исполнении;

нг (А)-LS – кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;

нг (А)-FRLS – огнестойкие кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;

Э – экранированные кабели;

з – кабели с оболочкой, наложенной с заполнением промежутков между жилами.



Номенклатура контрольных кабелей

Марка изделия	Нормативный документ
Кабели с пластмассовой изоляцией	
КВВГ, КВВГЭ	ГОСТ 1508-78
КВВГнг(А), КВВГЭнг(А)	ТУ 16.К07-006-2008
КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS	ТУ 16.К07-012-2012
КВВГнг(А)-ХЛ, КВВГ-ХЛ, КВВГЭнг(А)-ХЛ, КВВГЭ-ХЛ	ТУ 16.К07-010-2009
Кабели с пластмассовой изоляцией и заполнением	
КВВГз	ГОСТ 1508-78
КВВГзнг(А)	ТУ 16.К07-006-2008
КВВГзнг(А)-ХЛ, КВВГз-ХЛ	ТУ 16.К07-010-2009
КВВГзнг(А)-LS	ТУ 16.К07-012-2012
Кабели экранированные, с пластмассовой изоляцией и заполнением	
КВВГЭз	ГОСТ 1508-78
КВВГЭзнг(А)	ТУ 16.К07-006-2008
КВВГЭзнг(А)-ХЛ, КВВГЭз-ХЛ	ТУ 16.К07-010-2009
Кабели с пластмассовой изоляцией, с заполнением сердечника, бронированные	
КВБбШвз	ГОСТ 1508-78
КВБбШвзнг(А)	ТУ 16.К07-007-2008
КВБбШвзнг(А)-ХЛ, КВБбШвз-ХЛ	ТУ 16.К07-010-2009

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)
Системы технического учета энергоресурсов (АСТУЭ, АСКУЭ и т.д.)
Системы сигнализации в стационарных установках АЭС
Интеллектуальные транспортные системы

14



Кабели управления

Применение

Кабели управления предназначены для фиксированного монтажа силовых цепей, цепей управления и местного освещения на станках и механизмах при переменном напряжении до 660В/50Гц или 1000 В постоянного тока.

Кроме того, их при фиксированном монтаже цепей управления и контроля, работающих при напряжении до 380 В переменного тока частоты 50 Гц или 500 В постоянного тока, функционирующих при пожаре.

Условия эксплуатации

Кабели управления используются для передачи маломощных низковольтных сигналов.

Температурные характеристики

Относительная влажность до 95±3 % при

температурае 35±3 °С.

Индексы и пояснения

В зависимости от условий эксплуатации, следует использовать кабели и провода с различными модификациями:

нг (A) – кабели, не распространяющие горение;

нг (A)-LS – кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;

нг (A)-FRLS – огнестойкие кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;

Э – экранированные кабели;

Г – гибкие кабели;

З – кабели с оболочкой, наложенной с заполнением промежутков между жилами.

Номенклатура кабелей управления

Марка изделия	Нормативный документ
Кабели с пластмассовой изоляцией	
КГВВ	ТУ 3561-014-73625593-2013
КГВВнг(А)	ТУ 3561-014-73625593-2013
КГВВнг(А)-LS	ТУ 3561-014-73625593-2013
КГВВнг(А)-FRLS	ТУ 3500-015-73625593-2014
Кабели с пластмассовой изоляцией и заполнением	
КГВВз	ТУ 3561-014-73625593-2013
КГВВзнг(А)	ТУ 3561-014-73625593-2013
КГВВзнг(А)-LS	ТУ 3561-014-73625593-2013
Кабели экранированные, с пластмассовой изоляцией	
КГВЭВ	ТУ 3561-014-73625593-2013
КГВЭВнг(А)	ТУ 3561-014-73625593-2013
КГВЭВнг(А)-LS	ТУ 3561-014-73625593-2013
КГВЭВнг(А)-FRLS	ТУ 3500-015-73625593-2014
Кабели экранированные, с пластмассовой изоляцией и заполнением	
КГВЭВз	ТУ 3561-014-73625593-2013
КГВЭВзнг(А)	ТУ 3561-014-73625593-2013
КГВЭВзнг(А)-LS	ТУ 3500-015-73625593-2014


ПРИМЕНЕНИЕ

Системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)

Системы технического учета энергоресурсов (АСТУЭ, АСКУЭ и т.д.)

Системы сигнализации и железнодорожного управления

Интеллектуальные транспортные системы

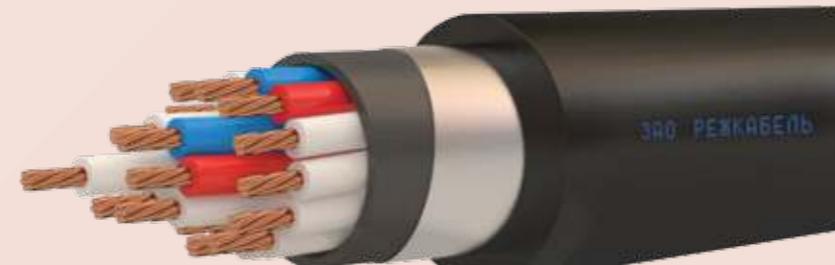



Кабели силовые

Применение

Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1,0 кВ частотой 50 Гц.

Условия эксплуатации

Кабели предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным, холодным и тропическим климатом, могут эксплуатироваться на суше, реках, озерах на высотах до 4300 м над уровнем моря.

Кабели могут прокладываться в почве, на открытом воздухе, в помещениях с повышенной влажностью, на специальных кабельных эстакадах, в блоках.

Кабель марки ВВГ применяют для электроснабжения электроустановок, требу-

ющих уплотнения кабелей при вводе в электрооборудование.

Температурные характеристики

Относительная влажность до 95±3 % при температуре 35±3 °C.

Индексы и пояснения

г (A) – кабели, не распространяющие горение;

нг (A)-LS – кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;

нг (A)-FRLS – огнестойкие кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением;

Э – экранированные кабели;

Г – гибкие кабели;

З – кабели с оболочкой, наложенной с заполнением промежутков между жилами.



Номенклатура силовых кабелей

Марка изделия	Нормативный документ
<i>Кабели с пластмассовой изоляцией</i>	
ВВГ	ТУ 16-705.499-2010
ВВГ-ХЛ	ТУ 16.К07-009-2009
ВВГнг(А)-LS	ТУ 16.К07-012-2012
ВВГнг(А)	ТУ 16-705.499-2010
ВВГнг(А)-FRLS	ТУ 3500-015-73625593-2014
ВВГнг(А)-ХЛ	ТУ 16.К07-009-2009
<i>Кабели в защитной оболочке из ПВХ пластика</i>	
ВВГ-П	ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012
ВВГ-Пнг(А)	ТУ 16-705.499-2010, ГОСТ 31996-2012
ВВГ-Пнг(А)-LS	ТУ 16.К07-012-2012
ВВГ-П-ХЛ	ТУ 16.К07-009-2009
ВВГ-Пнг(А)-ХЛ	ТУ 16.К07-009-2009
<i>Кабели с пластмассовой изоляцией, бронированные</i>	
ВБШв	ТУ 16-705.499-2010
ВБШвнг(А)	ТУ 16-705.499-2010
ВБШвнг(А)-LS	ТУ 16.К07-012-2012
ВБШвнг(А)-FRLS	ТУ 3500-015-73625593-2014
ВБШв-ХЛ	ТУ 16.К07-009-2009
ВБШвнг(А)-ХЛ	ТУ 16.К07-009-2009

ПРИМЕНЕНИЕ

Высоковольтные линии электропередачи
Интеллектуальные транспортные системы
Тоннельные электромеханические системы
Информационные транспортные системы



20



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСВА

22

Система менеджмента качества ЗАО «Режевской кабельный завод» сертифицирована на соответствие международному стандарту в области качества ISO 9001:2008.



Основным принципом работы СМК компании являются постоянное улучшение производства высококачественной конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям и ожиданиям заказчиков, соответствующей международным законодательным и обязательным требованиям.

Предприятие предъявляет высокие требования к качеству выпускаемой продукции. Это реализуется за счёт проведения входного контроля закупаемых комплектующих, операционного и выходного контроля готовых изделий. Таким образом, отслеживается качество производства на протяжении всего жизненного цикла.

Лидеры рынка

Мы стремимся занимать лидирующие позиции в каждом регионе присутствия и

не останавливаемся на достигнутом.

Ориентация на потребителя

Мы стремимся быть ближе к потребителю и удовлетворять максимальное число его потребностей наилучшим образом.

Команда профессионалов


Наши сотрудники – это основная ценность компании. Каждый из них – лучший специалист в своей области, инициативный, амбициозный и ориентированный на результат. Мы работаем сплочённой командой и поощряем инициативу.

Высокие технологии

Мы ищем новые технологии и оперативно их внедряем. Решения, которые мы предлагаем, являются современными и самыми лучшими с точки зрения потребительской ценности.



Аккредитованный поставщик

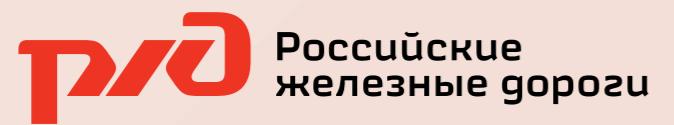

Член международной Ассоциации



Постоянное улучшение


Наша система менеджмента качества соответствующая международным стандартам ISO 9001 : 2008, что позволяет нам постоянно совершенствоваться и повышать результативность работы.

Ответственность бизнеса

Мы дорожим своей репутацией и используем принципы открытого и честного бизнеса. Несём добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах.



24

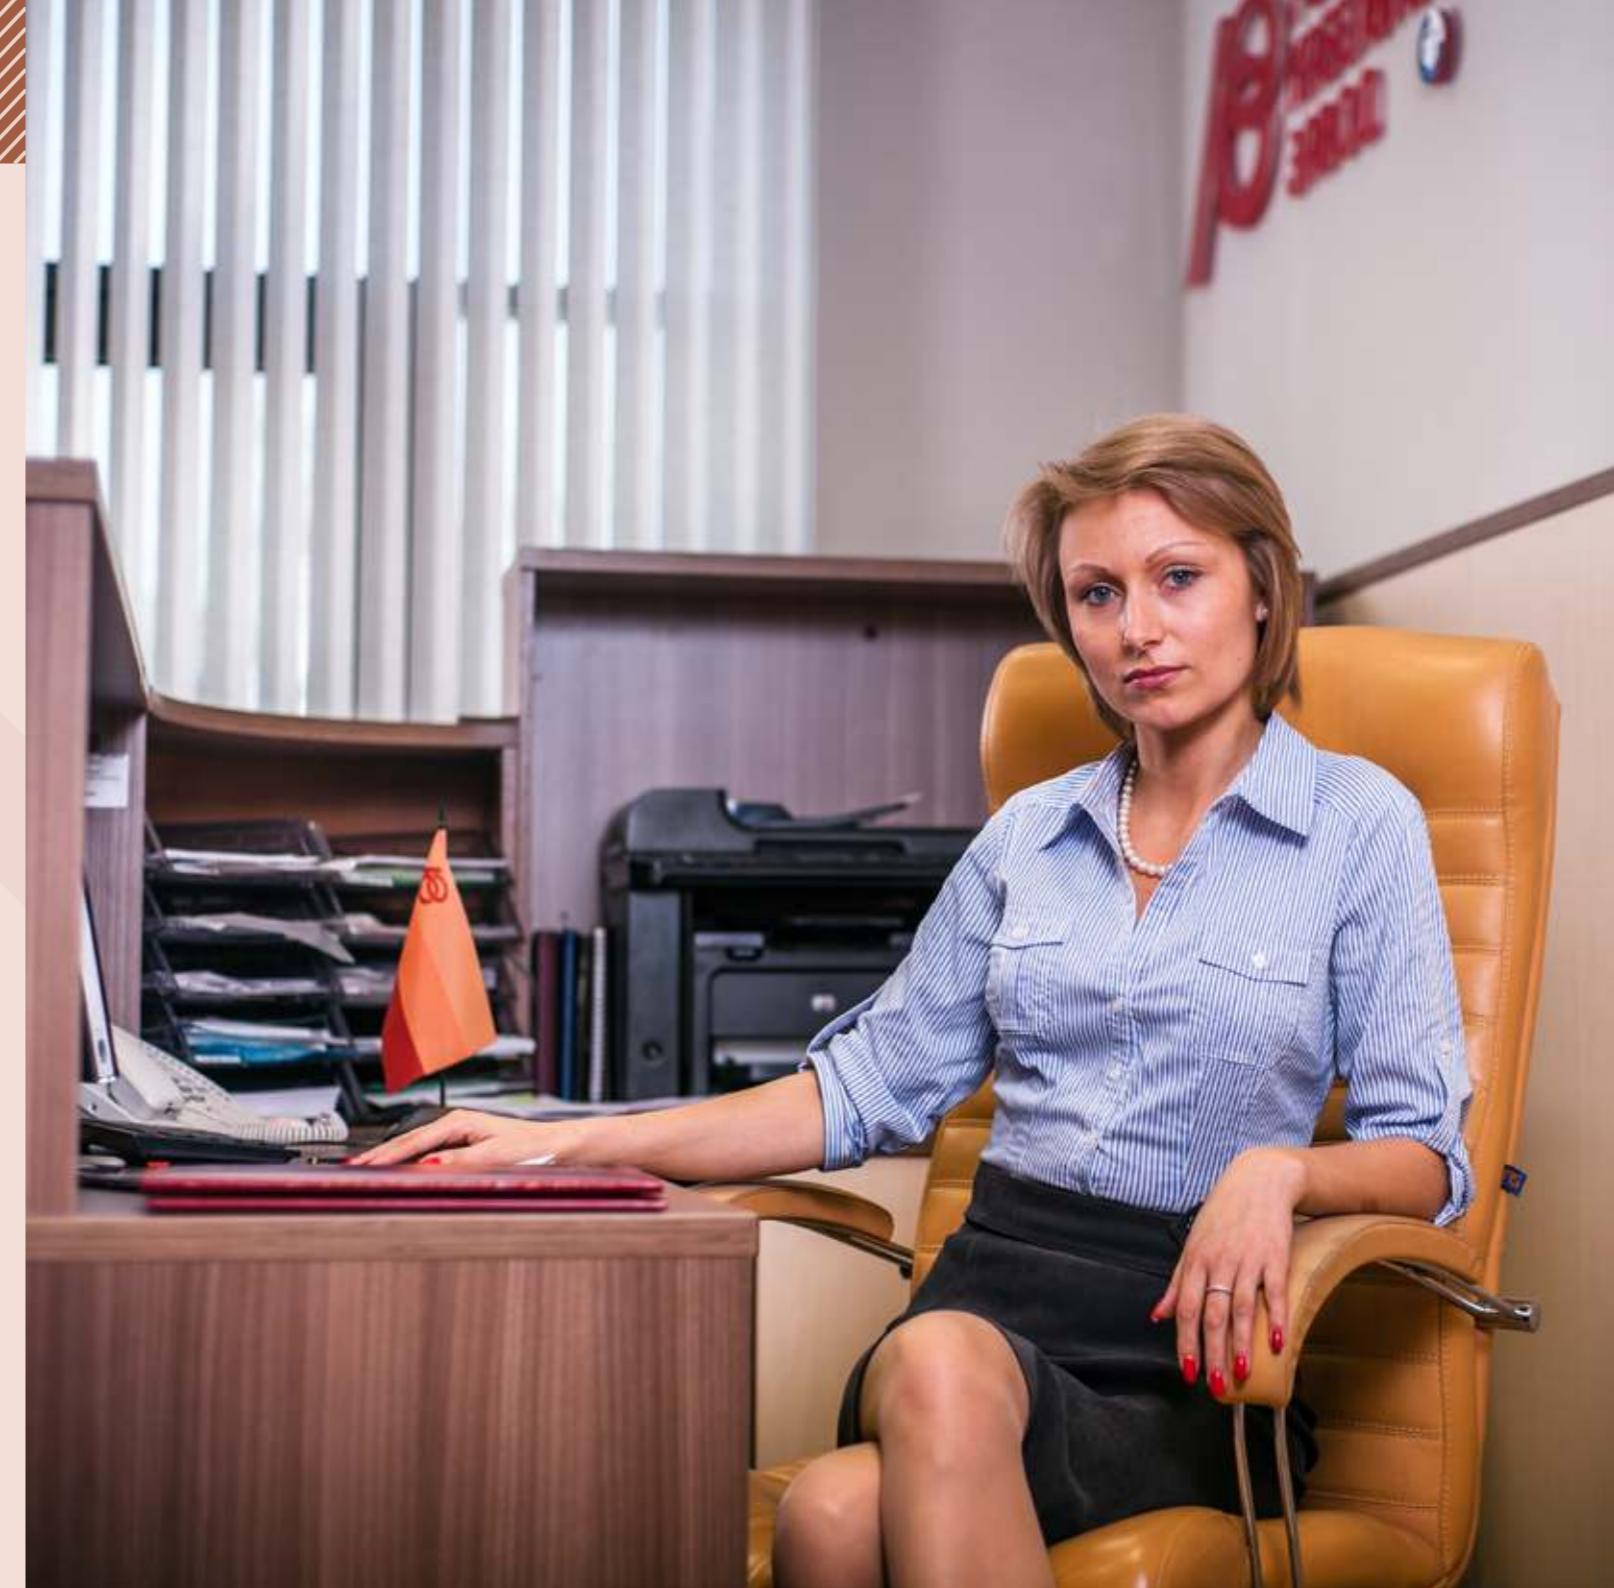

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

26

ЗАО «Режевской кабельный завод» – социально ориентированное предприятие. Среди основных задач завода находится не только производство качественной кабельно-проводниковой продукции, но и всесторонняя забота о своих сотрудниках.

На предприятии действует система, в которой, помимо регулирования деловых отношений между работниками и работодателем, отражаются социальные гарантии сотрудников:

- оказание материальной поддержки социально незащищённым работникам (матерям-одиночкам, молодым сотрудникам, пенсионерам);
- материальные выплаты по случаю отпуска, свадьбы, рождения ребёнка и других событий;
- профессиональная подготовка персонала;
- охрана труда и здоровья сотрудников и пр.

Отдел по управлению персоналом «Режевского кабельного завода» активно осуществляет работу с молодёжью. С его помощью на базе производства существует инициативная группа. В состав, которой вошли самые яркие и неравнодушные представители завода. Члены группы принимают участие во всех внутризаводских, районных и городских мероприятиях. Также активисты помогают в организации корпоративных мероприятий, которые делают жизнь завода интереснее, приятнее и веселее: поздравление с Новым годом детей сотрудников, чемпионат по мини-футболу, празднования Дня работника кабельной промышленности и т.д.





ДОВЕРИЕ КАЧЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



ЗАО «Режевской кабельный завод»

Представительство: 620102, г. Екатеринбург,
ул. Радищева, 61

Производство: 623750, Свердловская область,
г. Реж, пер. Пионерский, 37

тел. +7 (343) 373-41-70
e-mail: rezhcable@rezhcable.ru
[www. rezhcable.ru](http://www.rezhcable.ru)